


LEGENDA:

- Przewody zasilające C.O.
- Przewody powrotne C.O.

DN 15 0,09 m/s  
1448 W 47,2 kg/h

Opis działki instalacji:  
- średnica nominalna,  
- prędkość w przewodzie,  
- przesyłana moc cieplna,  
- przepływ masowy

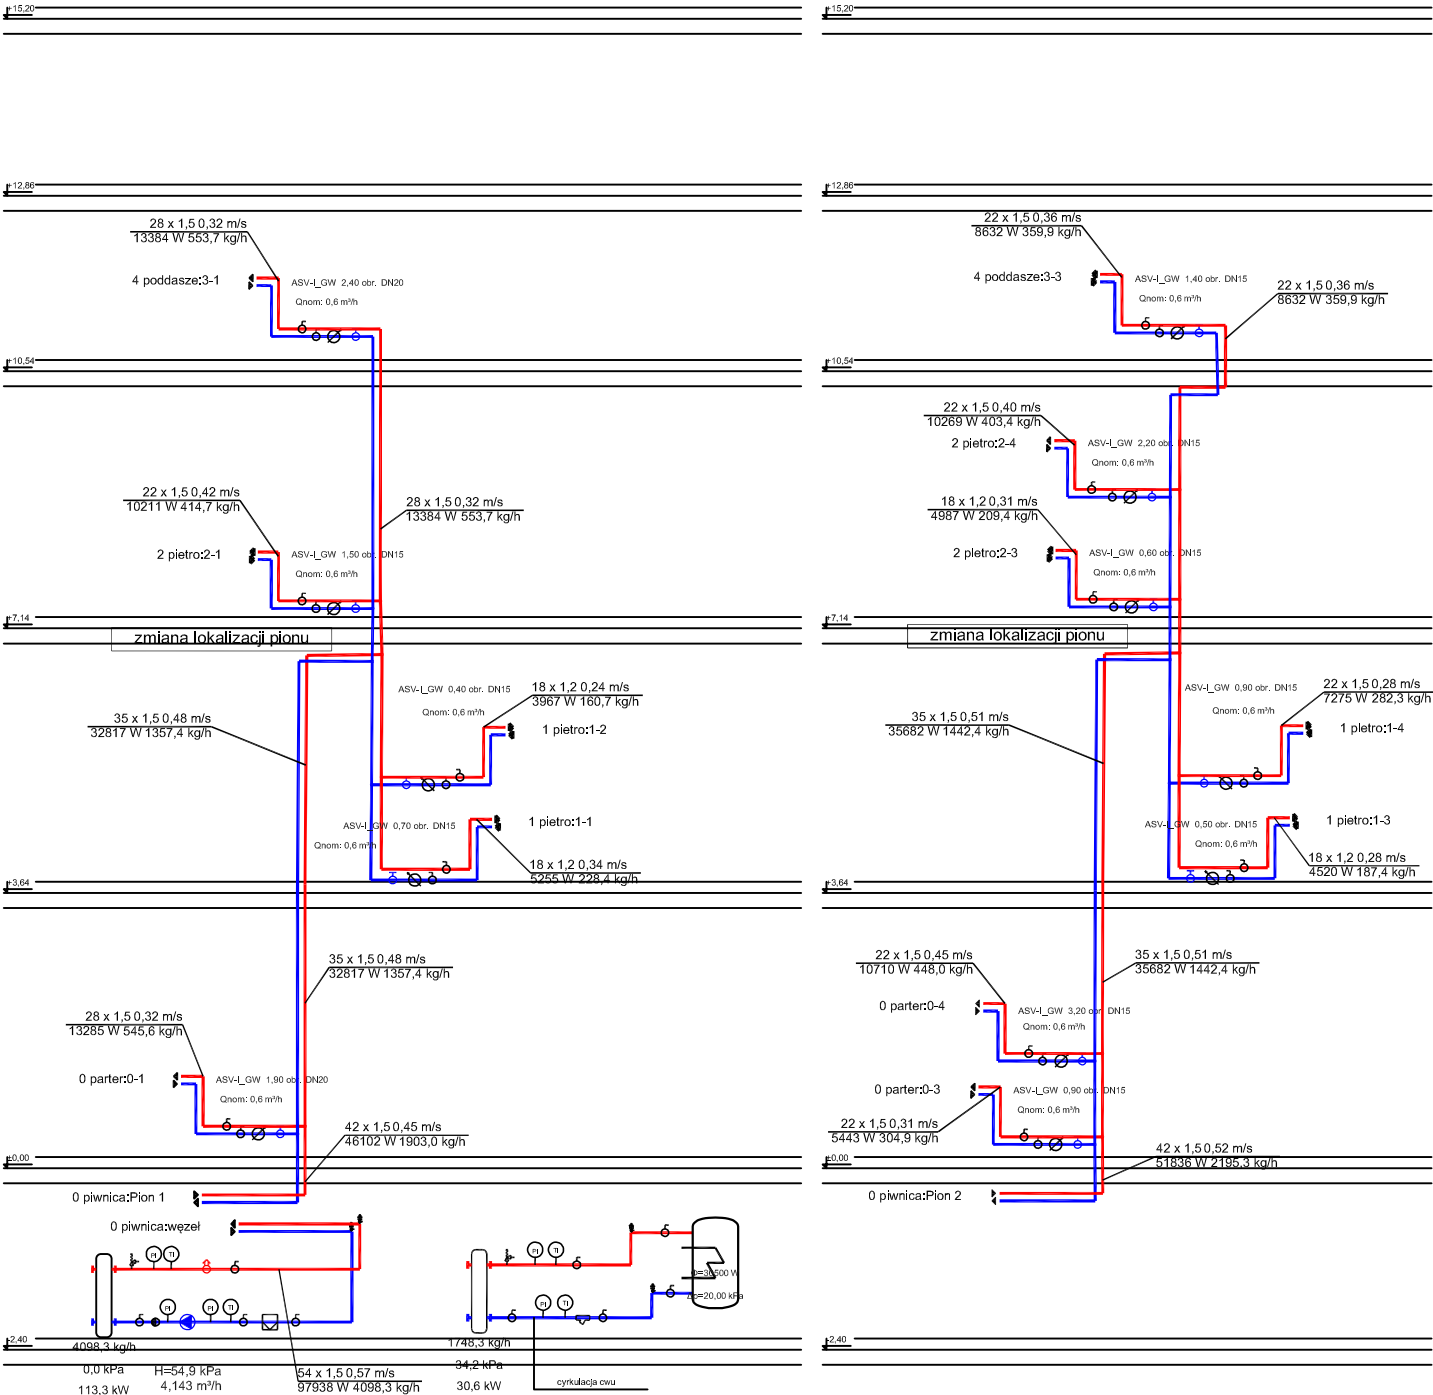

Jednostka projektowa:

Studio Projektów Sanitarnych  
PROJWENT ROBIONEK  
ul. Chełmińska 103/2, 86-300 Grudziądz  
tel. 56 64 378 60, fax 56 64 378 61  
biuro@projwent.pl, www.projwent.pl

Inwestor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 23  
86-300 Grudziądz

Objekt:

Instalacja C.W.U., cyrkulacji C.W.U. oraz centralnego ogrzewania  
ul. Nadgórna 60, 86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku:

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

Funkcja:	Imię i nazwisko	Specjalność / Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. Grzegorz RobioneK	Sieci i instalacje sanitarne KUP/0152/POOS/09	
Asystent:	Justyna Jędrak		
Sprawdził:	mgr inż. Kazimierz RobioneK	Sieci i instalacje sanitarne ZP.I.7342/73/TO/98	

Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Wykorzystanie tylko do celów inwestycji której dotyczy.  
Rysunek nie może być powielany lub udostępniany osobom  
trzecim bez pisemnej zgody Projwent.

Nr projektu:  
B-032-15

Data:  
04.2015

Faza:  
PBW

Branża:  
Sanitarna

Skala:  
1:100

Nr rys.:  
11