


Budynek Długa 16

Budynek Murowa 53/55

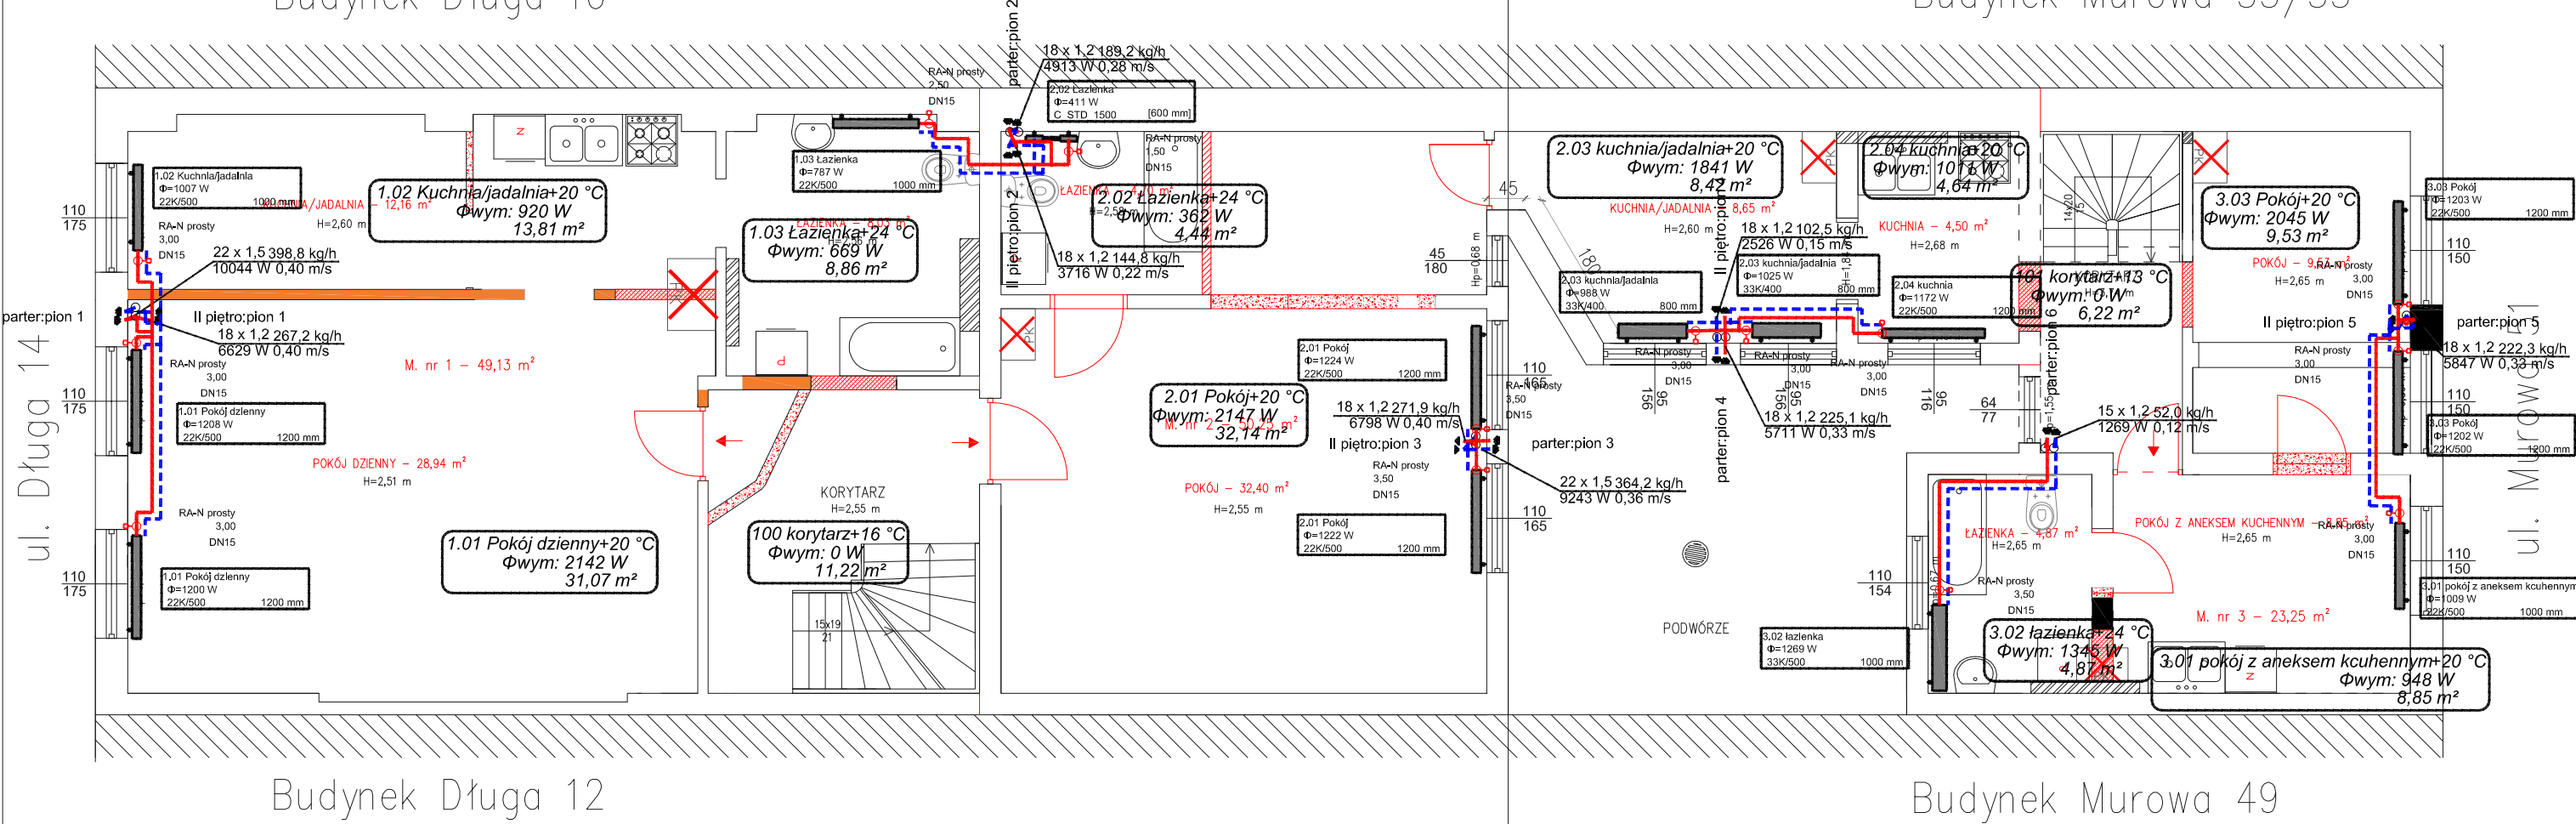

LEGENDA: Branża sanitarna

- Przewody zasilające C.O.
- Przewody powrotne C.O.
- Proj. grzejnik płytowy
- Opis działki instalacji:
 - średnica nominalna,
 - prędkość w przewodzie,
 - przesyłana moc cieplna,
 - przepływ masowy
- Opis grzejnika:
 - nazwa pomieszczenia
 - moc cieplna
 - typ grzejnika,
 - wymiar grzejnika

Uwaga
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

W budynku występują mieszkania remontowane z zamurowanymi wnękami pod parapetem.
W miejscach, gdzie występują wnęki należy je zamurować gazobetonem, otynkować i pomalować na biało.

Podejścia do grzejników łazienkowych prowadzić pod stropem.
W pomieszczeniach nieogrzewanych przewody zaizolować.

Jednostka projektowa: Studio Projektów Sanitarnych
PROJWENT ROBIONEK
ul. Chelmińska 103/2, 86-300 Grudziądz
tel. 56 64 378 60, fax 56 64 378 61
biuro@projwent.pl, www.projwent.pl

Inwestor: MPGN sp. z o.o.
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
86-300 Grudziądz

Obiekt: Budynek wielorodzinny
ul. Długa 14/ Murowa 51
86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku: Rzut I piętra - instalacja centralnego ogrzewania

Funkcja:	Imię i nazwisko	Specjalność / Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Roblonek	Sieci i instalacje sanitarne KUP/0152/POŚS/09	
Asystent:	inż. Dominika Borowjak		
Sprawdził:	mgr inż. Kazimierz Roblonek	Sieci i instalacje sanitarne ZP.1.7342/73/TO/98	

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydrukowanie i rozpowszechnianie niniejszego rysunku jest zabronione.
Rysunek nie może być powielany lub udostępniany osobom trzecim bez pisemnej zgody Projwent.

Nr projektu: 045-17
Data: 06.2017

Faza: PBW
Branża: Sanitarna
Skala: 1:75
Nr rys.: 11