


Budynek Długa 16

Budynek Murowa 53/55

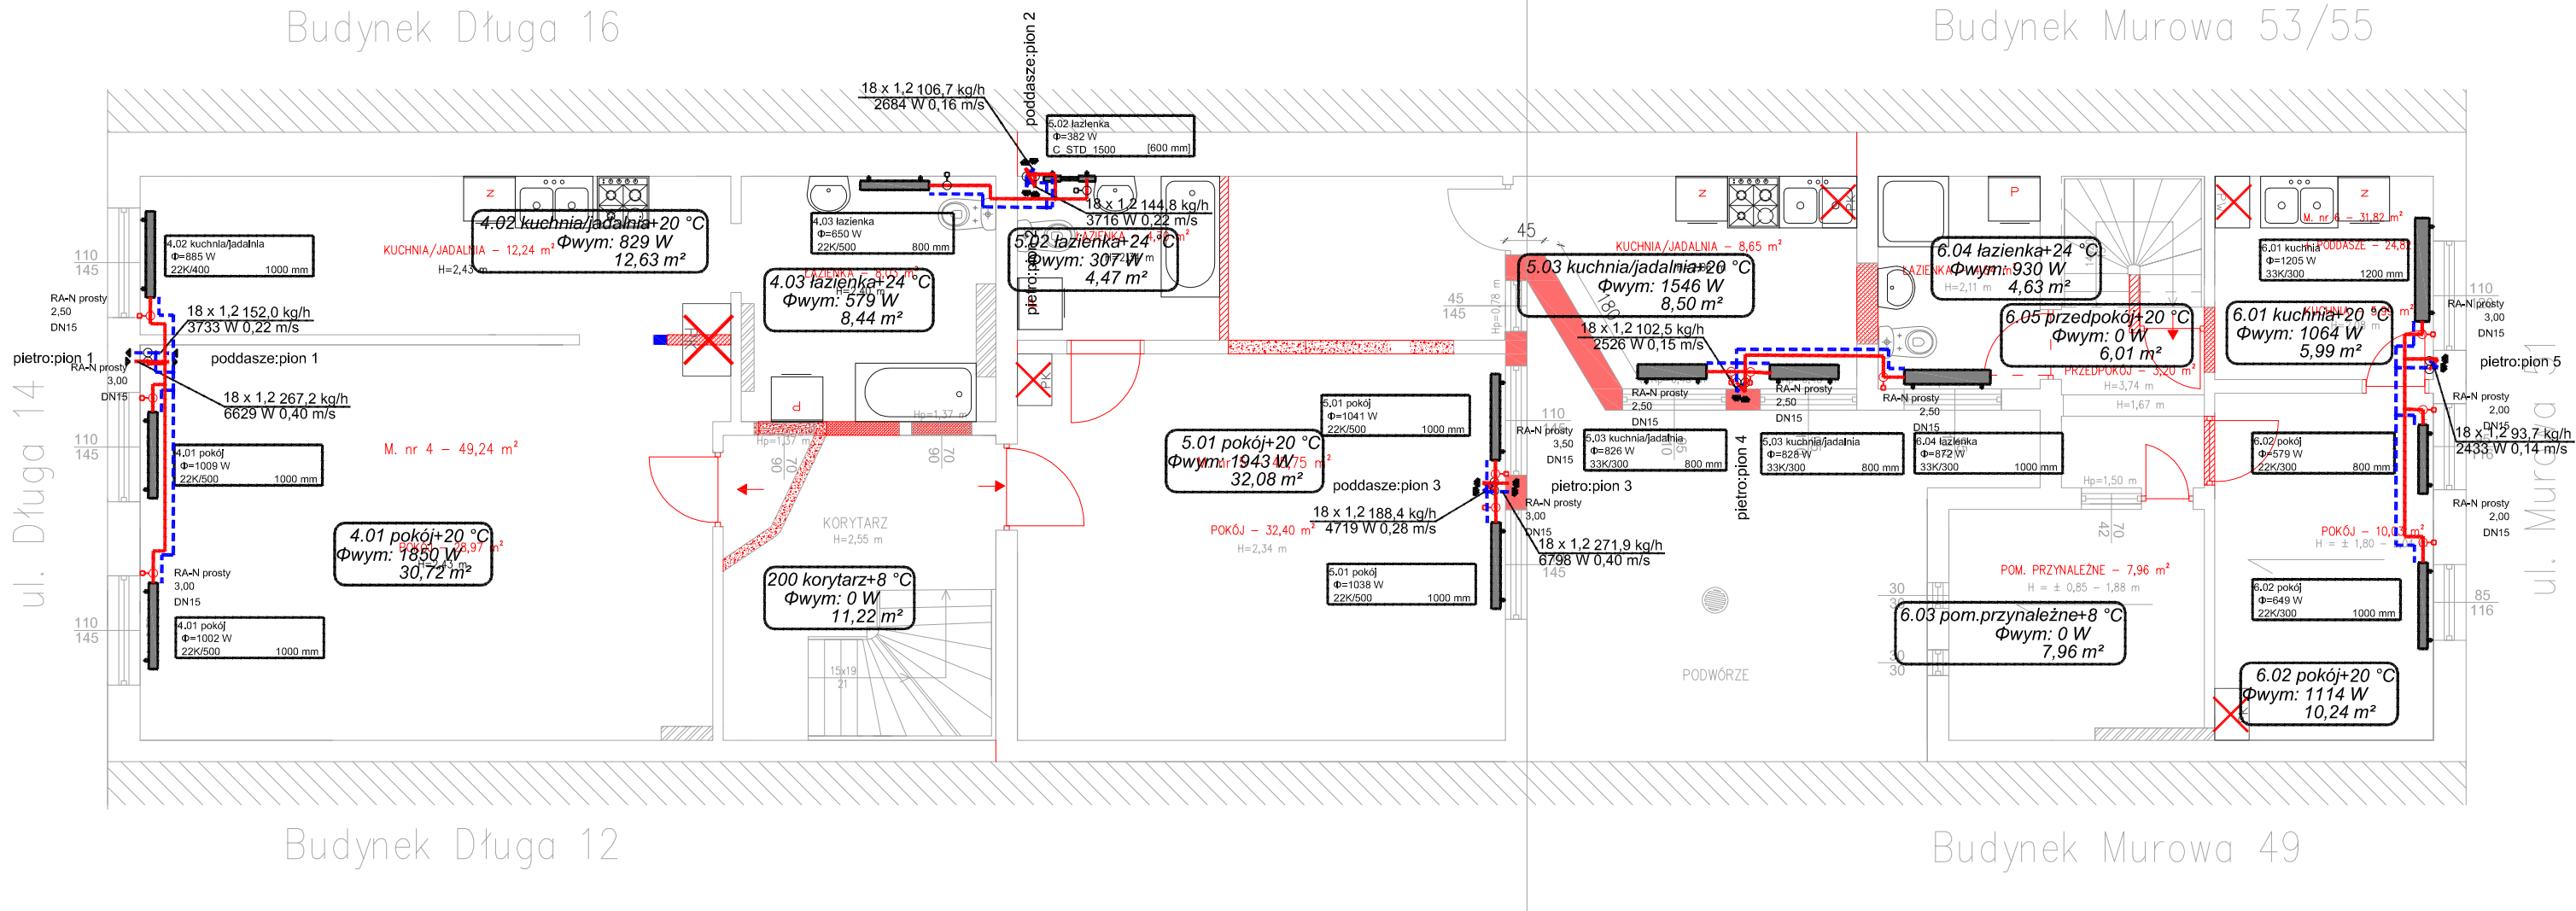

LEGENDA: Branża sanitarna

- Przewody zasilające C.O.  
Przewody powrotne C.O.  
Proj. grzejnik płytowy
- Opis działki instalacji:  
- średnica nominalna,  
- prędkość w przewodzie,  
- przesyłana moc cieplna,  
- przepływ masowy
- Opis grzejnika :  
- nazwa pomieszczenia  
- moc cieplna  
- typ grzejnika,  
- wymiar grzejnika

Uwaga  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane  
wykonać w tulejach ochronnych.

W budynku występują mieszkania remontowane z zamurowanymi wnękami pod parapetem.  
W miejscach, gdzie występują wnęki należy je zamurować gazobetonem, otynkować  
i pomalować na biało.

Podejścia do grzejników łazienkowych prowadzić pod stropem.  
W pomieszczeniach nieogrzewanych przewody zaizolować.

Jednostka projektowa:

Projwent

Studio Projektów Sanitarnych  
PROJWENT ROBIONEK  
ul. Chelmińska 103/2, 86-300 Grudziądz  
tel.56 64 378 60, fax 56 64 378 61  
biuro@projwent.pl, www.projwent.pl

Inwestor:

MPGN sp. z o.o.  
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7  
86-300 Grudziądz

Obiekt:

Budynek wielorodzinny  
ul. Długa 14/ Murowa 51  
86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku:

Rzut II piętra - instalacja centralnego ogrzewania

Funkcja:	Imię i nazwisko	Specjalność / Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Roblonek	Sieci i instalacje sanitarne KUP/0152/POOS/09	
Asystent:	inż. Dominika Borowjak		
Sprawdził:	mgr inż. Kazimierz Roblonek	Siec i Instalacje sanitarne ZP.I.7342/73/TO/98	

Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Wykorzystane tylko do celów inwestycji której dotyczy.  
Rysunek nie może być powielany lub udostępniany osobom  
trzecim bez pisemnej zgody Projwent.

Nr projektu:

045-17

Data:

06.2017

Faza:	Branża:	Skala:	Nr rys.:
PBW	Sanitarna	1:75	12