


Połączenie termostatu CosmoPERFEKT, zaworu z siłownikiem ZP 20, regulatora ARW 3,0 oraz wentylatora

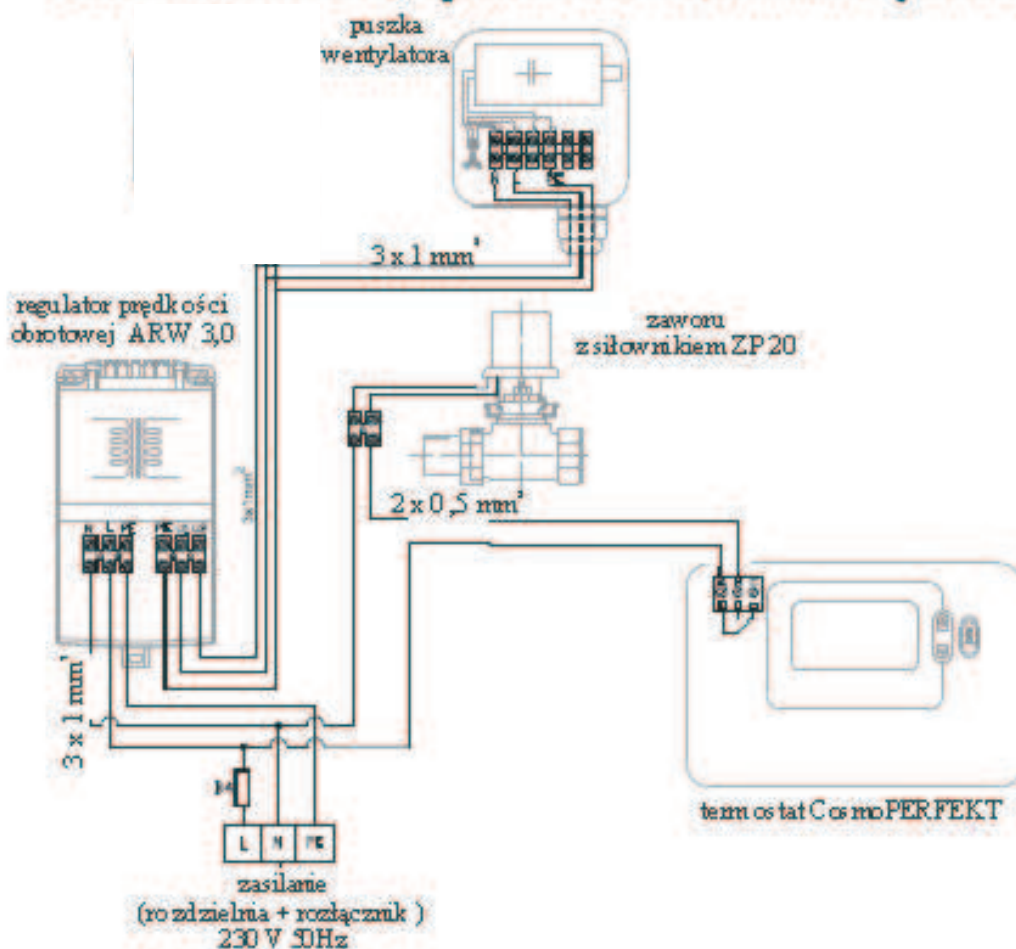

 <b>Termoprima</b>		temat : <b>Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie hali sportowej wraz z przyległymi pomieszczeniami pomocniczymi</b>	
Inwestor : <b>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.</b> <b>Grudziądz ul. Mickiewicza 23</b>		nazwa rysunku : <b>Wytyczne elektrycznego podłączenia nagrzewnic</b>	
Projektował : mgr inż. Waldemar Staniszewski upr. inst. - inżyn. GPI 7342/117/TO/91-93			
Opracował : mgr inż. Radosław Augustyniak			
Sprawdził :		branża : <b>sanitarna</b>	
		stadium : <b>Projekt budowlany</b>	
		nr rys. : <b>12</b>	
		Grudziądz , marzec 2009 r.	